


0W1 25kA

0W4 10kA

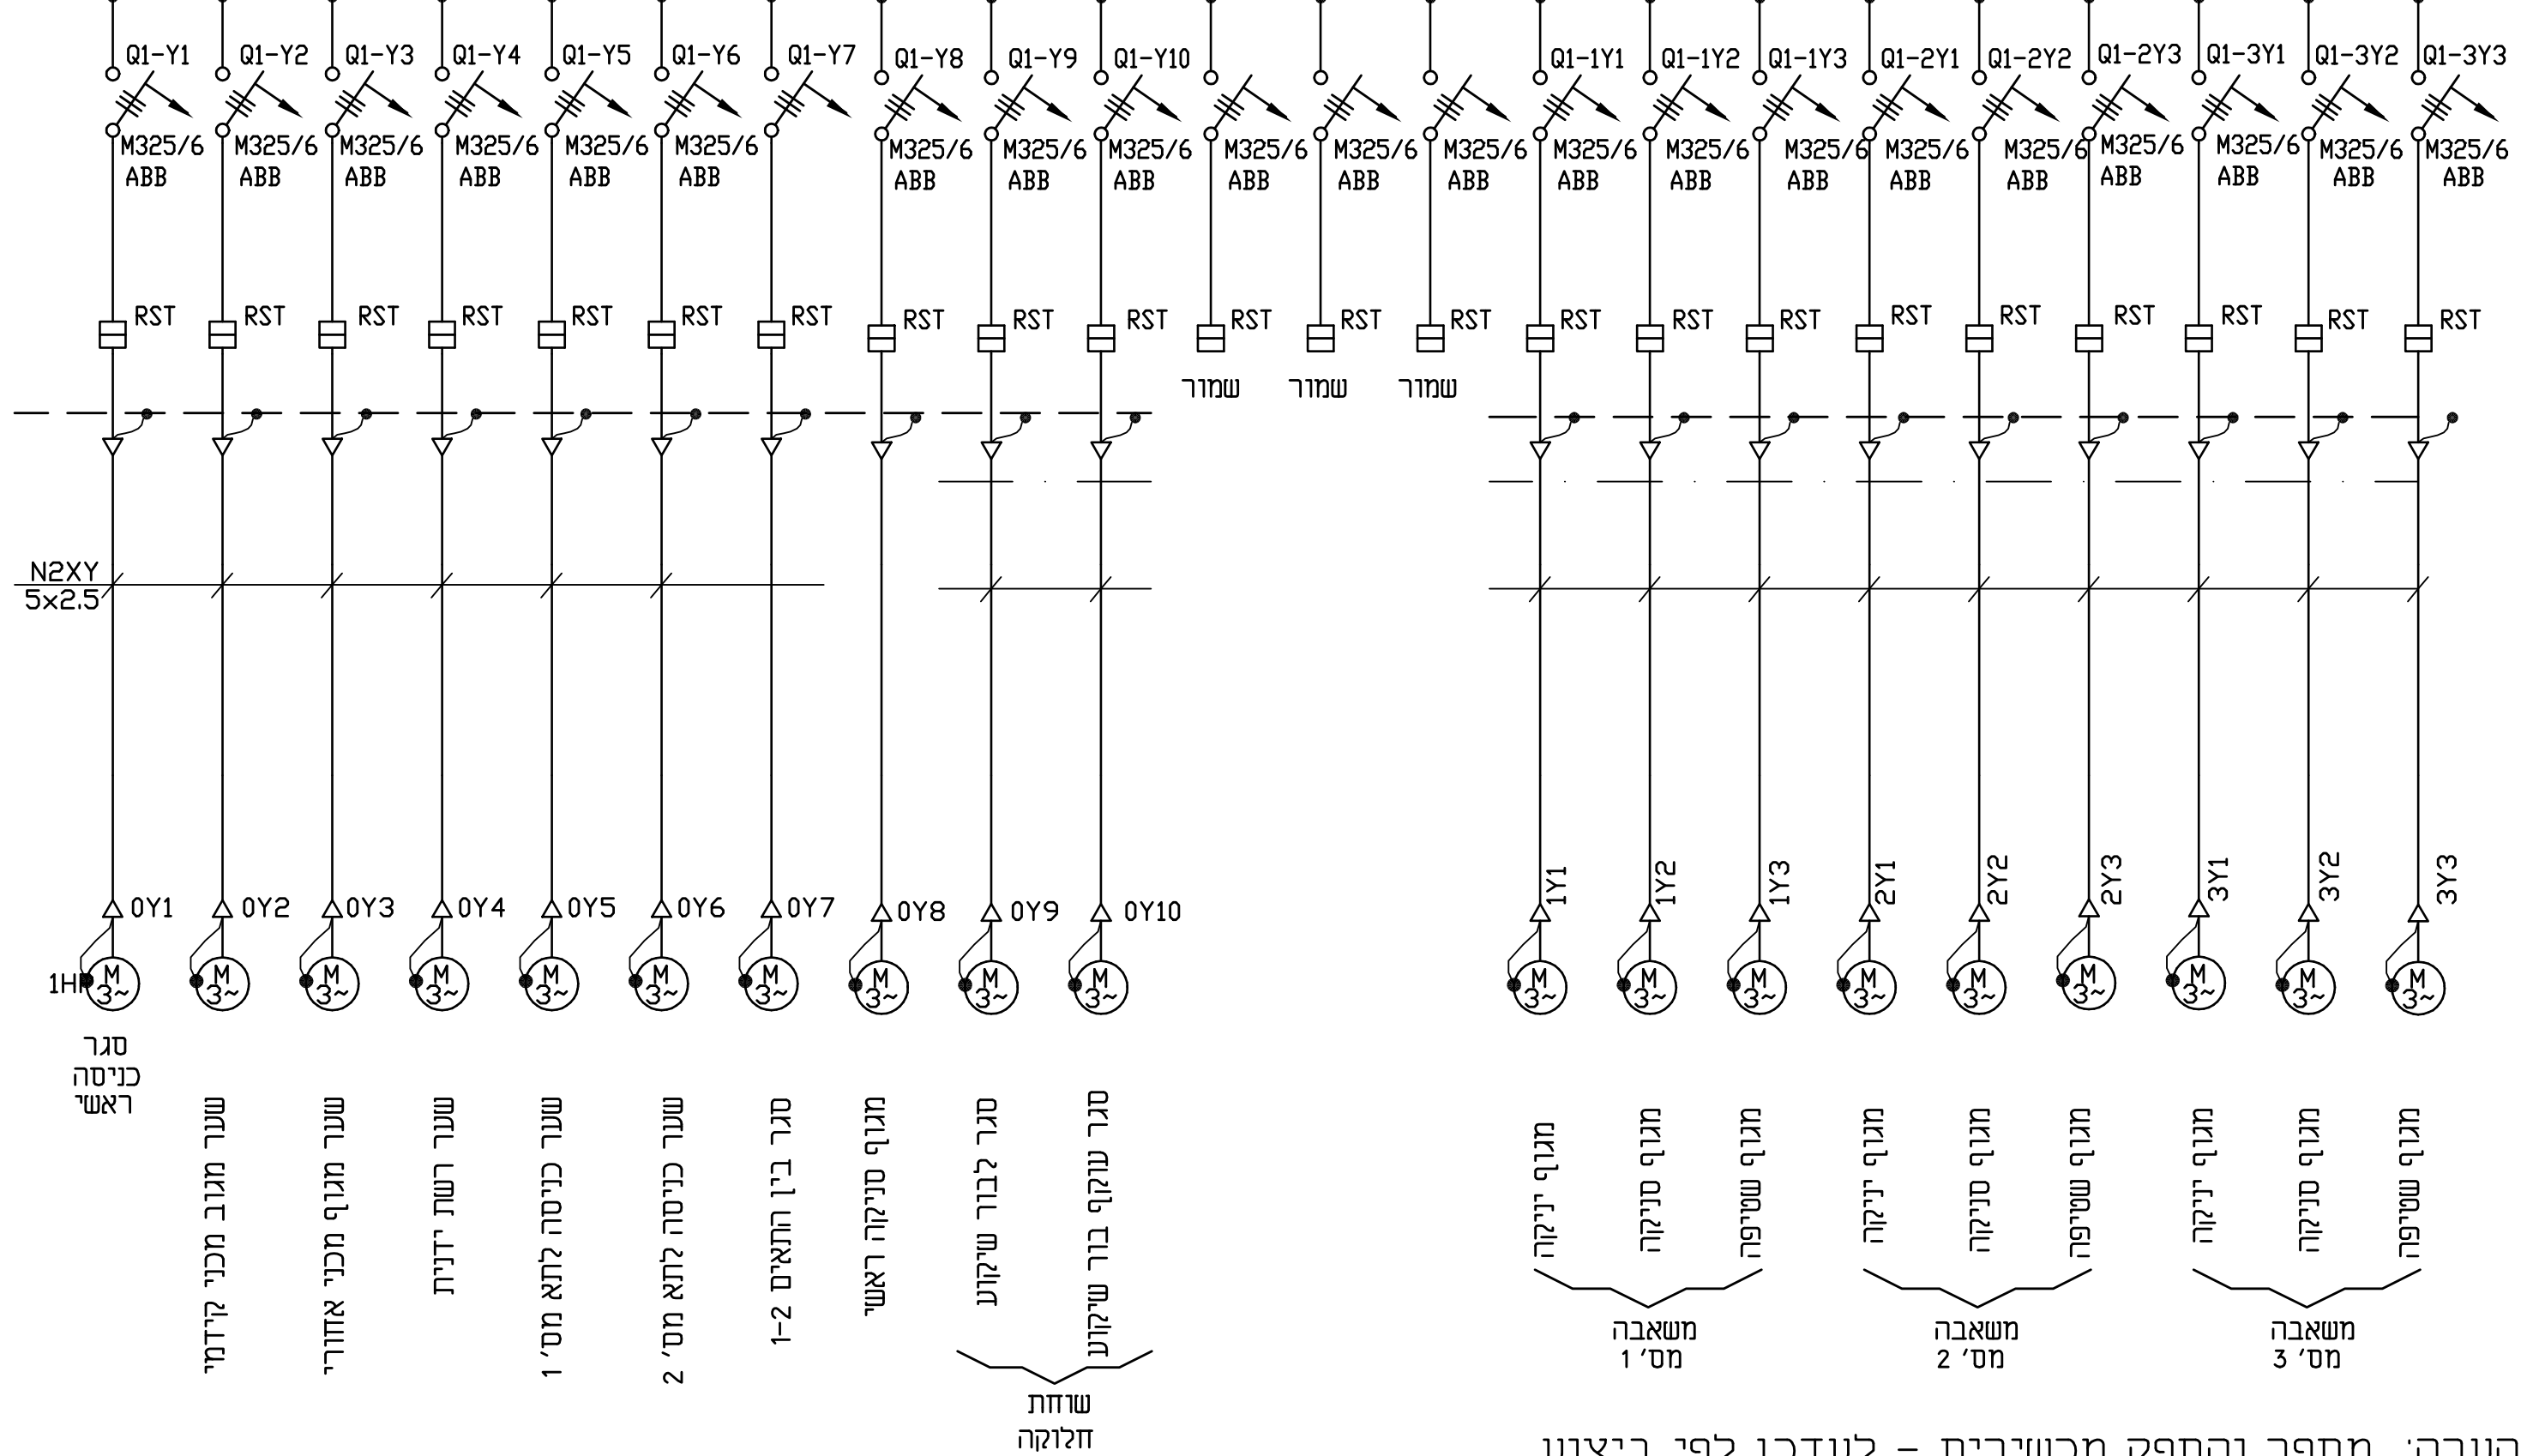

|   |  |                                    |  |                 |  |                |  |
|---|--|------------------------------------|--|-----------------|--|----------------|--|
|   |  |                                    |  |                 |  |                |  |
|   |  |                                    |  |                 |  | 2              |  |
|   |  |                                    |  |                 |  | 1              |  |
| חתימה<br>SIGNATURE                          |  | תאריך<br>עדכון שני<br>DATE         |  |                 |  | שינוי מס       |  |
|   |  | לביצוע                             |  | למכרז           |  | לעיון          |  |
| PROJECT NAME                                |  |                                    |  |                 |  |                |  |
| שם הפרויקט                                  |  |                                    |  |                 |  |                |  |
| תאגיד מי עירון<br>תחנת שאיבה לביוב<br>זמר 4 |  |                                    |  |                 |  |                |  |
| SUBJECT OF DRAWING                          |  |                                    |  |                 |  |                |  |
| נושא הגליון                                 |  |                                    |  |                 |  |                |  |
| תכנית חשמל<br>קו יחיד-המשך                  |  |                                    |  |                 |  |                |  |
| DESIGN                                      |  | תכנון                              |  | SCALE           |  | מס' תכנית      |  |
| DRAWN                                       |  | שרטוט                              |  | ללא קני"מ       |  | ZM15.044EM     |  |
| CHECKED                                     |  | בדק                                |  | DATE            |  | תאריך          |  |
| APPROVE                                     |  | אשר                                |  | 12-08-2018      |  | מדידת הגיליון: |  |
|   |  |                                    |  | 600x350         |  | קובץ           |  |
|   |  |                                    |  |                 |  | ZM15.044EM-117 |  |
| ג. ליסוגורסקי - מהנדס חשמל                  |  |                                    |  |                 |  |                |  |
| ת.ד. 124 גדרה, 7075101                      |  |                                    |  |                 |  |                |  |
| טל: 08-8698397 פקס: 08-8596120              |  |                                    |  |                 |  |                |  |
| Email: glisogor@netvision.net.il            |  |                                    |  |                 |  |                |  |
| 4177  |  | פז און כוכב יאיר, טירה 44915, ת.ד. |  | אינג תים בע"מ   |  | E T            |  |
| 15397932012                                 |  | טל: 09-7935920, פקס: 09-7935920    |  | Eng Team L.T.D. |  | E              |  |
|   |  | E-mail: office@engteam.co.il       |  |                 |  |                |  |
| ח.פ. 51-298126-7                            |  |                                    |  |                 |  |                |  |